






**ANALIZA INTERWENCJI w 2014 r.
KOMENDY POWIATOWEJ
Państwowej Straży Pożarnej
w Dzierżoniowie.**

I. Statystyka interwencji

1. Interwencje straży pożarnych w roku 2013.


	Bielawa	Dzierżoniów m.	Dzierżoniów g.	Łagiewniki	Niemcza	Pieszycy	Piława Górna	Razem
POŻARY	120	127	35	27	20	39	26	394
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA	106	206	117	52	46	39	25	591
ALARMY FAŁSZYWE	10	17	3	2	2	2	1	37
RAZEM	236	350	155	81	68	80	52	1022
STRATY (w tys. zł)	137,4	1579,7	492	287	243,5	338,2	152,1	3229,9
URATOWANO MIENIE (w tys. zł.)	525	1116	788	370	454	1057	0	4310


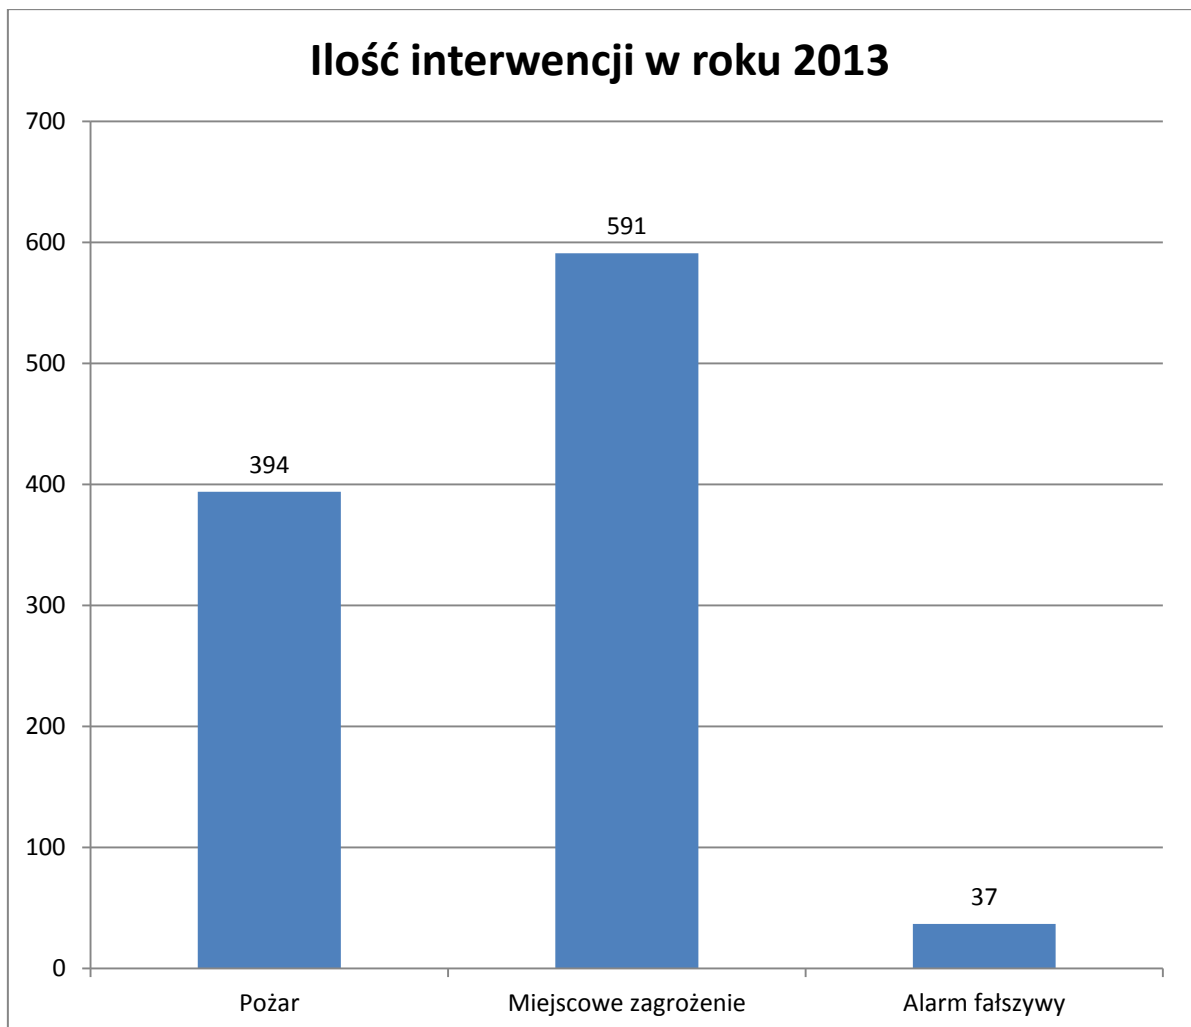


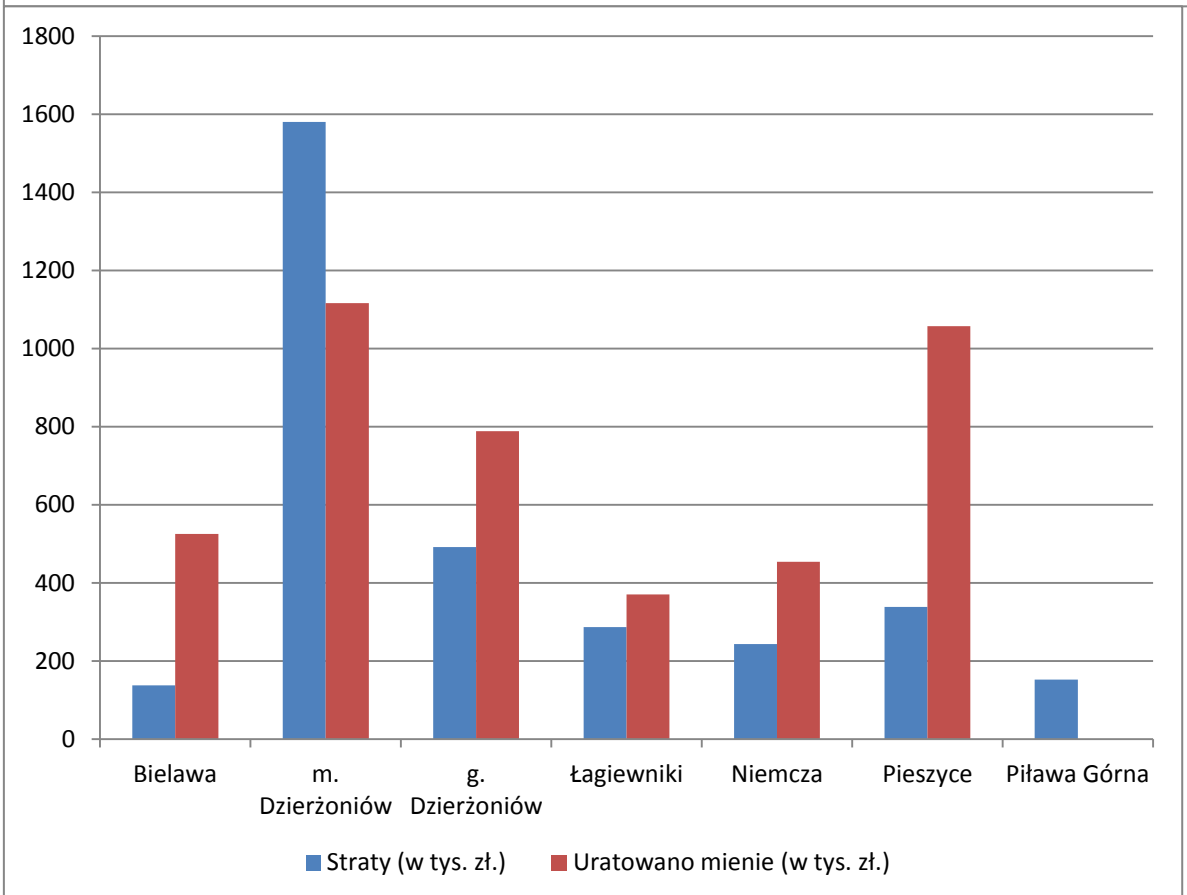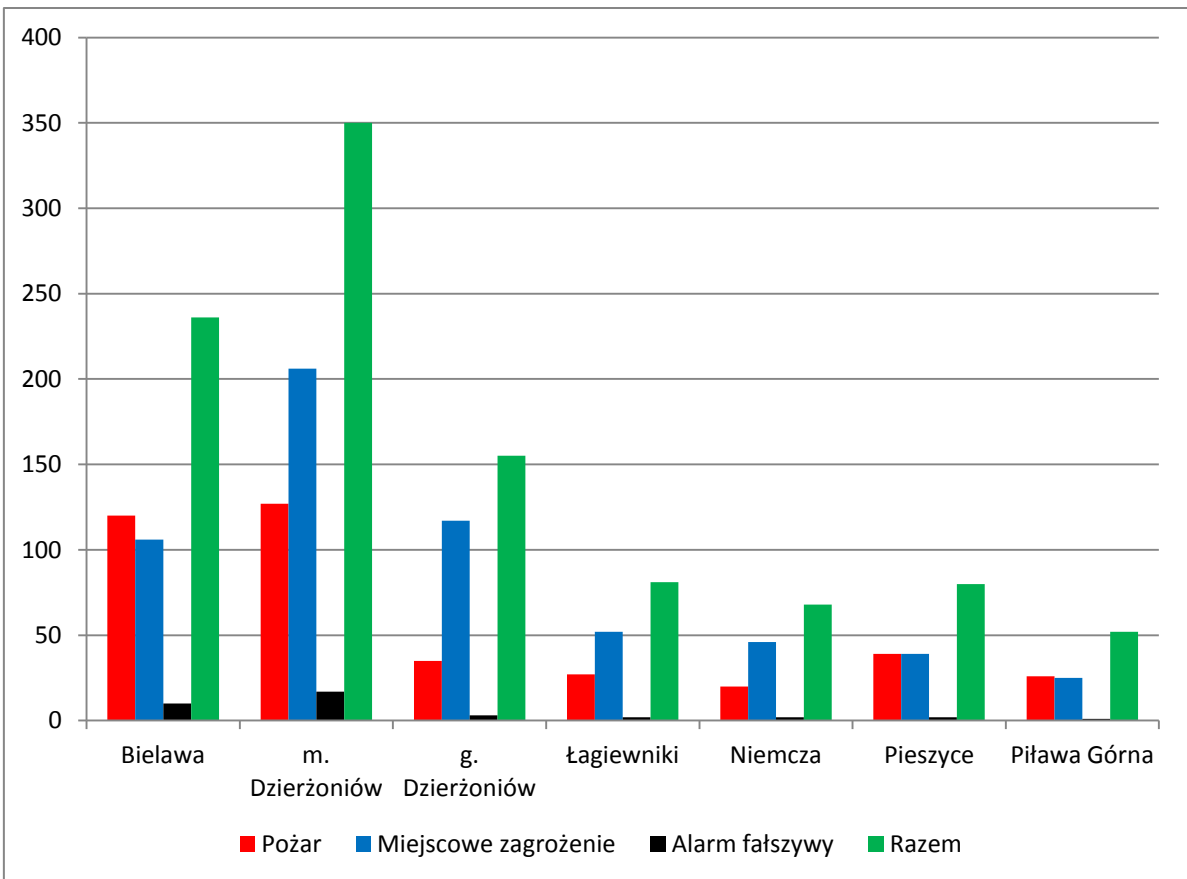


2. Interwencje straży pożarnych w roku 2014.

	Bielawa	Dzierżoniów m.	Dzierżoniów g.	Łagiewniki	Niemcza	Pieszycy	Piława Górna	Razem
POŻARY	115	114	46	24	27	56	15	397
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA	136	211	116	57	45	72	28	665
ALARMY FAŁSZYWE	8	16	3	2	6	1	2	38
RAZEM	259	341	165	83	78	129	45	1100
STRATY (w tys. zł)	465	1199	141	747	493	910	35	3990
URATOWANO MIENIE (w tys. zł.)	1520	662	220	2110	80	61	0	4653

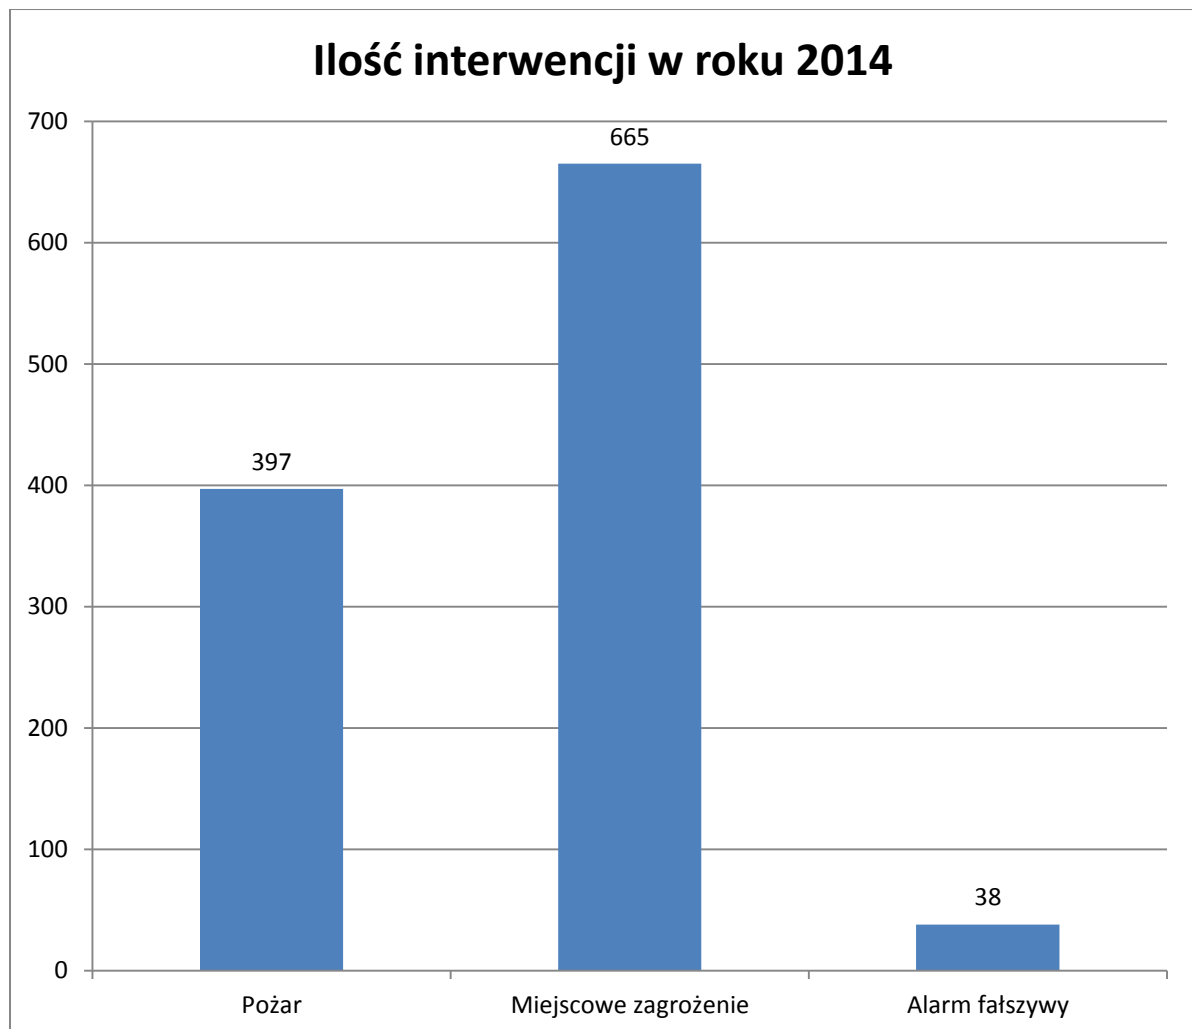


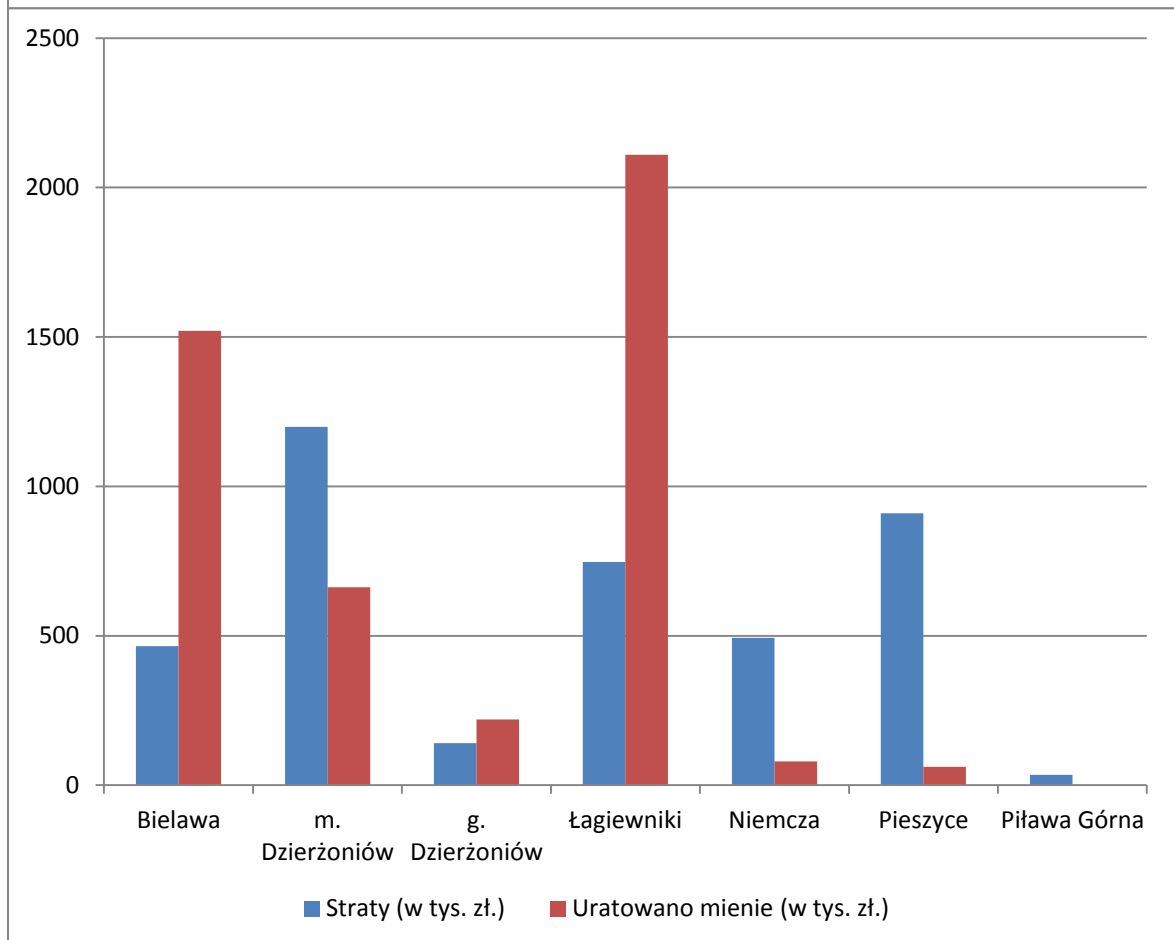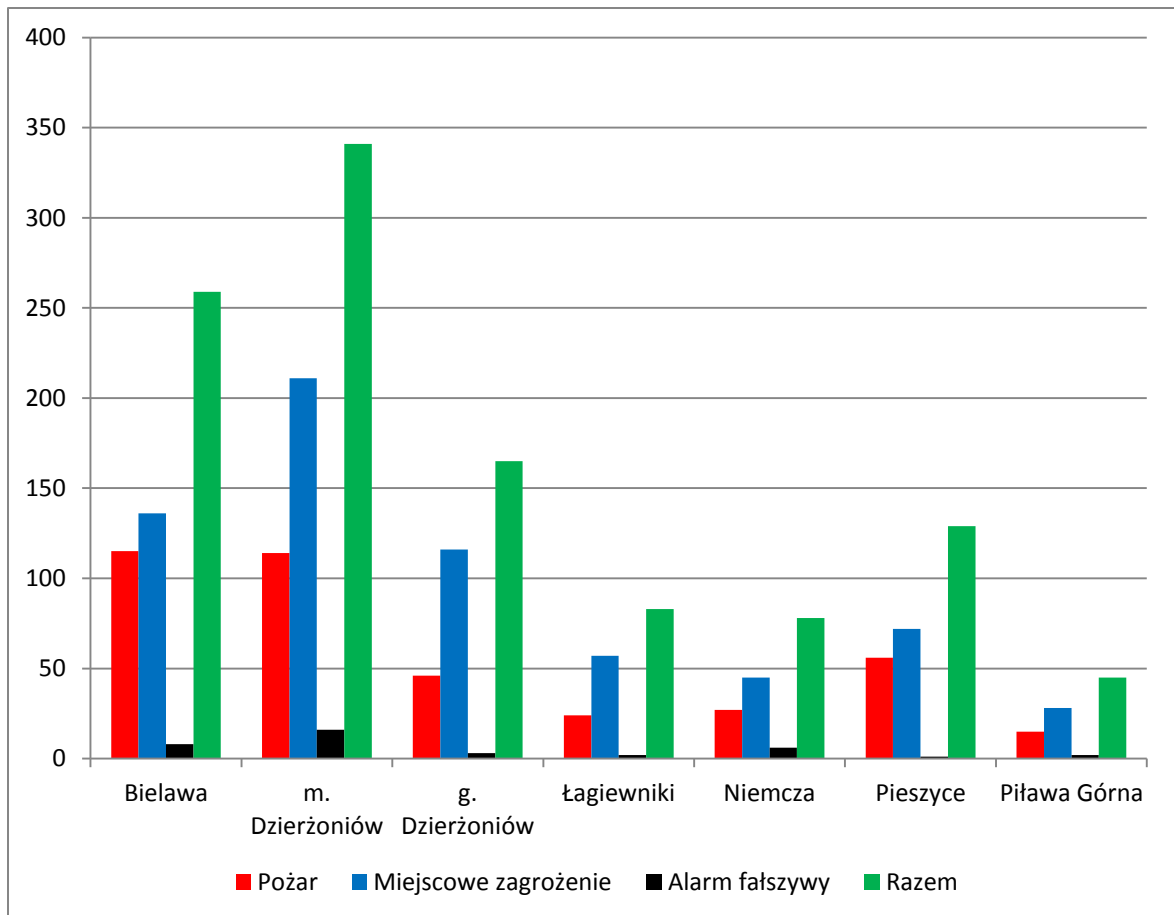

3. Porównanie interwencji w latach 2013-2014.

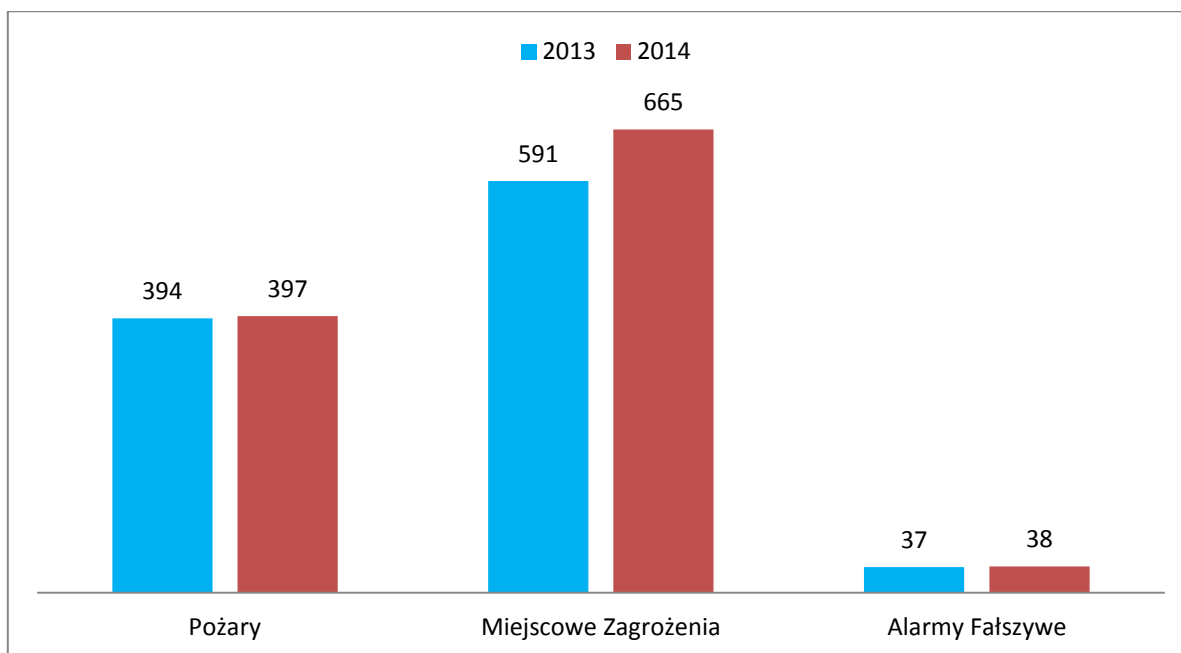



Liczba pożarów w rozbiciu na kod obiektu.

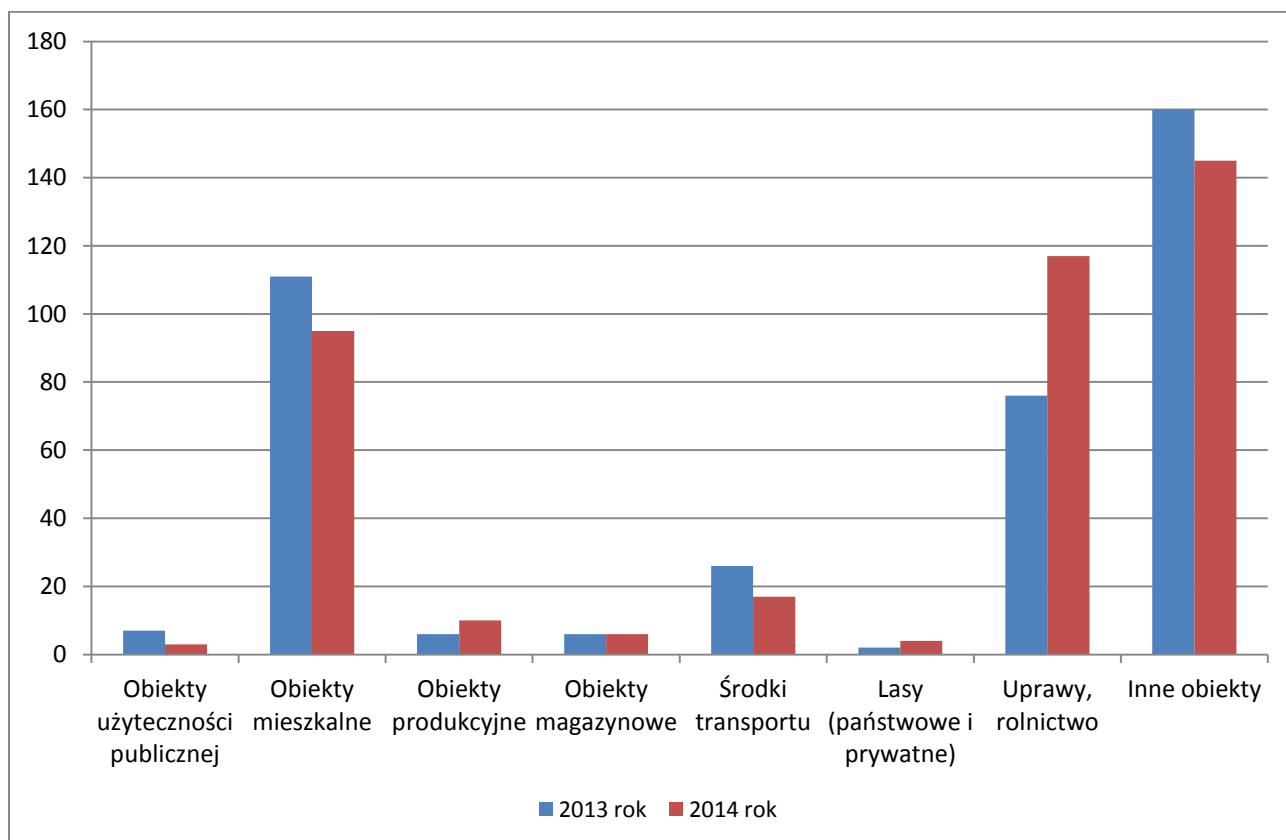

Z porównanej ilości zdarzeń wynika, iż ilość interwencji związanych z gaszeniem pożarów utrzymuje się na podobnym poziomie (0,8%) w stosunku do roku poprzedniego. Zauważyć możemy z wzrosła ilość interwencji związanych z pożarami suchych traw, ściernisk oraz pozostałości roślinnych. Spadła natomiast ilość interwencji związanych z pożarami sady w kominie.

Liczba miejscowych zagrożeń w rozbiciu na kod obiektu.

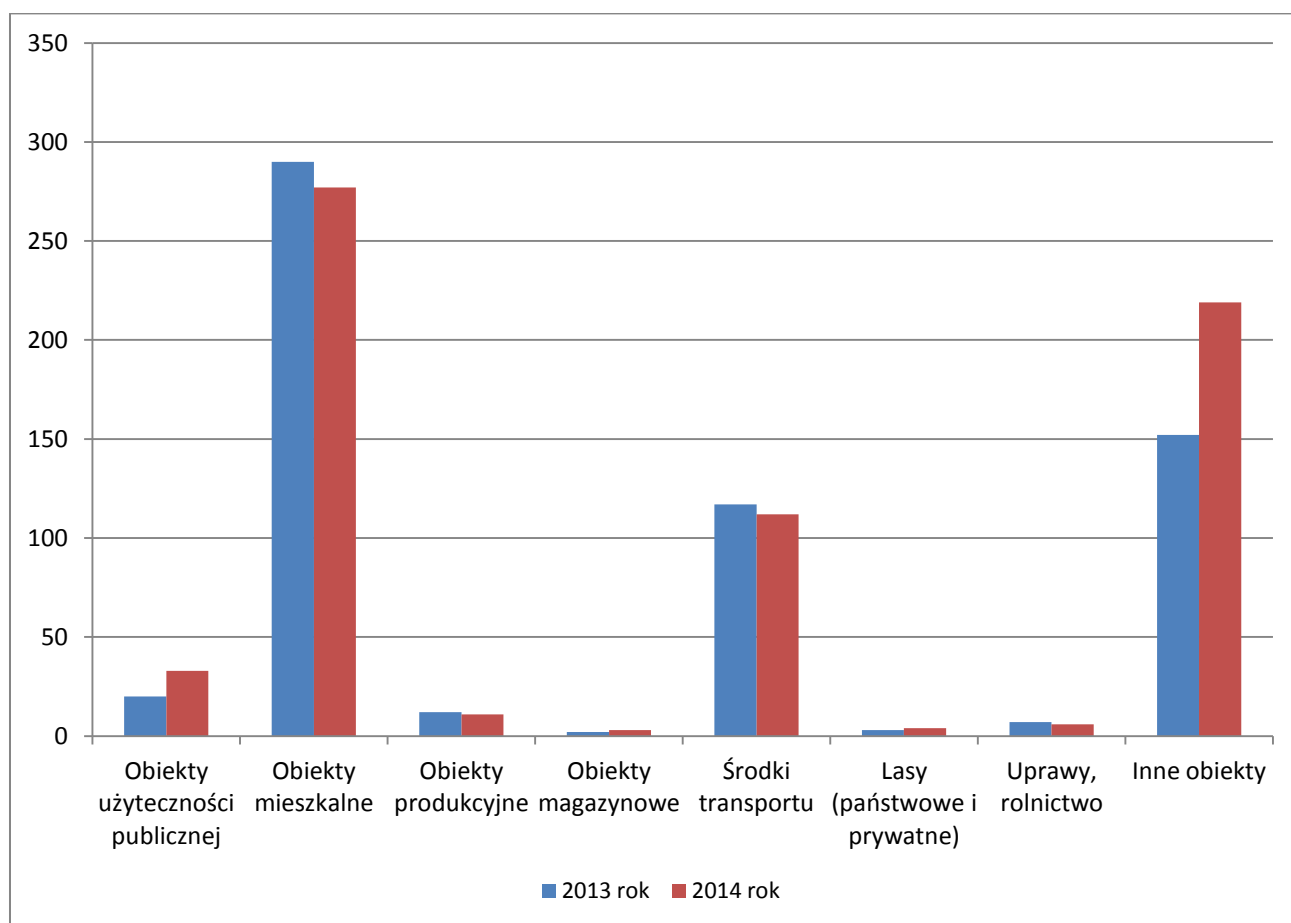

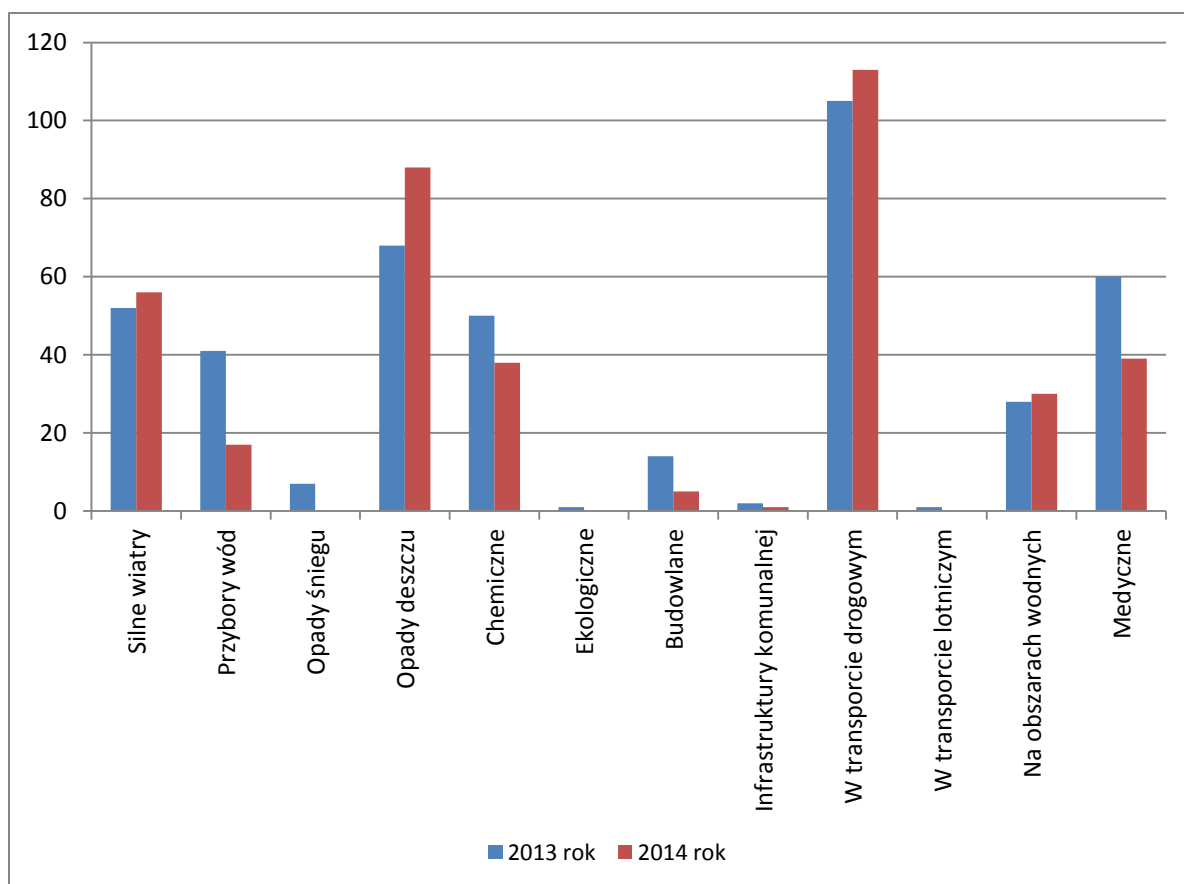

Ilość interwencji związanych z miejscowymi zagrożeniami wzrosła o 12,5% - w stosunku do poprzedniego roku. Zauważyć możemy z wzrosła ilość interwencji, gdzie główną przyczyną były gwałtowne opady deszczu i silny wiatr, a także zdarzenia z niezachowaniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Ilość alarmów fałszywych wzrosła niewiele (2,7%) w stosunku do roku poprzedniego. Główną ich przyczyną alarmów fałszywych jest załączenie się czujek w instalacji wykrywania pożaru, spowodowane w większości czynnikiem ludzkim.

Największa liczba interwencji przypada na miesiące: luty, marzec (głównie zwiększona ilość pożarów suchej trawy) oraz lipiec, sierpień (interwencje związane z gwałtownymi opadami i silnym wiatrem).

W roku 2014 w zdarzeniach na terenie powiatu dzierżoniowskiego, w których brała udział straż pożarna zginęły 23 osoby i jest to wzrost do roku poprzedniego o 6 osoby, głównie były to ofiary wypadków drogowych. Rannych zostało 158 osób z czego 141 osób to poszkodowani z miejscowych zagrożeń, 17 osób to ranni z pożarów.

4. Ważniejsze interwencje na terenie powiatu dzierzoniowskiego w roku 2014:

Požary.

- **7 stycznia 2014r.** – pożar sterty słomy w miejscowości Przystronie 27 zakwalifikowany jako pożar duży,
- **23 marca 2014r.** – pożar gorzelnii w miejscowości Radzików, w wyniku zdarzenia ewakuowano 24 osoby, w bezpośrednim zagrożeniu był zbiornik o pojemności 24m³, w którym znajdowało się 11m³ alkoholu etylowego, zakwalifikowany jako pożar średni,
- **30 kwietnia 2014r.** – pożar stodoły w miejscowości Bielawa ul. Brzeźna, zakwalifikowany jako pożar duży,
- **1 maja 2014r.** – pożar obory w miejscowości Bielawa ul. Brzeźna, zakwalifikowany jako pożar średni,
- **8 maja 2014r.** – pożar pustostanu w miejscowości Bielawa ul. Wolności 116, podczas przeszukiwania pomieszczeń odkryto zwłoki dwóch osób,
- **9 sierpnia 2014r.** – pożar stodoły w miejscowości Książnica 25 zaklasyfikowany jako pożar średni, działania PSP trwały ponad 20 godzin,
- **30 września 2014r.** – pożar stodoły w miejscowości Bielawa ulica Brzeźna 37 zaklasyfikowany jako pożar duży, w akcji brało udział 9 zastępów Straży Pożarnej działania trwały ponad 20 godzin,
- **25 grudnia 2014r.** – pożar budynku produkcyjno-magazynowego(pożar magazynu wyrobów do produkcji pędzli) w miejscowości Pieszycy ul. Sienkiewicza 5. Zdarzenie zaklasyfikowane jako pożar średni, w akcji brało udział 8 zastępów Straży Pożarnej.

Miejscowe zagrożenia.


- **17 marca 2014r.** – rozpylenie w budynku substancji chemicznej (nr ONZ 2820 – kwas masłowy) w miejscowości Dzierżonów ul. Nowowiejska 26, w wyniku zdarzenia ewakuowano 11 osób, w zdarzeniu uczestniczyła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego ze Świdnicy,
- **29 marca 2014r.** – wypadek drogowy dwóch samochodów osobowych w miejscowości Łągiewniki na drodze krajowej nr 8 w wyniku którego śmierć poniosła jedna osoba, a ranne zostały dwie,

- **23 kwietnia 2014r.** – wypadek drogowy samochodu osobowego w miejscowości Mościsko na drodze wojewódzkiej nr 382 w wyniku którego doszło do pożaru samochodu, a ranne zostały 3 osoby,
- **13 września 2014r.** – poszukiwania zaginionego grzybiarza w miejscowości Lasocin, akcja prowadzona przy współpracy z innymi służbami zakończona odnalezieniem ciała poszukiwanego mężczyzny,
- **4 października 2014r.** – w miejscowości Dzierżoniów ul. Świdnicka 47 rozpylenie substancji chemicznej zidentyfikowanej jako kwas izowalerianowy,
- **9 listopada 2014r.** – wypadek samochodu osobowego w miejscowości Piława Dolna w wyniku którego jedna osoba zginęła a 4 osoby zostały ranne,
- **20 grudnia 2014r.** – wypadek samochodu osobowego w miejscowości Dzierżoniów ul. Brzegowa 113 w wyniku którego jedna osoba zginęła a jedna została ranna.

5. Ilość zdarzeń na terenie powiatu w latach 1993-2014

	Bielawa	Dzierżoniów m.	Dzierżoniów g.	Łagiewniki	Niemcza	Pieszycy	Piława Górna	Razem
1993	206	102	44	8	7	26	13	406
1994	212	147	59	19	39	51	15	542
1995	167	179	56	22	26	40	11	501
1996	123	179	67	21	24	34	15	463
1997	124	292	117	60	43	86	21	743
1998	149	265	71	21	33	42	24	605
1999	138	249	69	38	38	57	32	621
2000	141	274	66	38	43	55	27	644
2001	200	322	144	42	72	92	51	923
2002	226	412	134	84	81	93	70	1100
2003	183	312	78	79	71	91	20	834
2004	152	303	104	73	73	74	30	809
2005	150	305	103	75	77	68	36	814
2006	176	344	192	77	69	90	43	991
2007	204	369	114	95	45	73	33	933
2008	229	385	133	93	74	95	41	1050
2009	233	355	113	72	78	116	47	1014
2010	219	349	93	64	71	93	43	932
2011	267	339	125	95	99	97	53	1075
2012	292	366	120	73	101	44	94	1090
2013	236	350	155	81	68	80	52	1022
2014	259	341	165	83	78	129	45	1100
razem w latach	4050	6189	2167	1159	1242	1502	764	18280

1993-2014

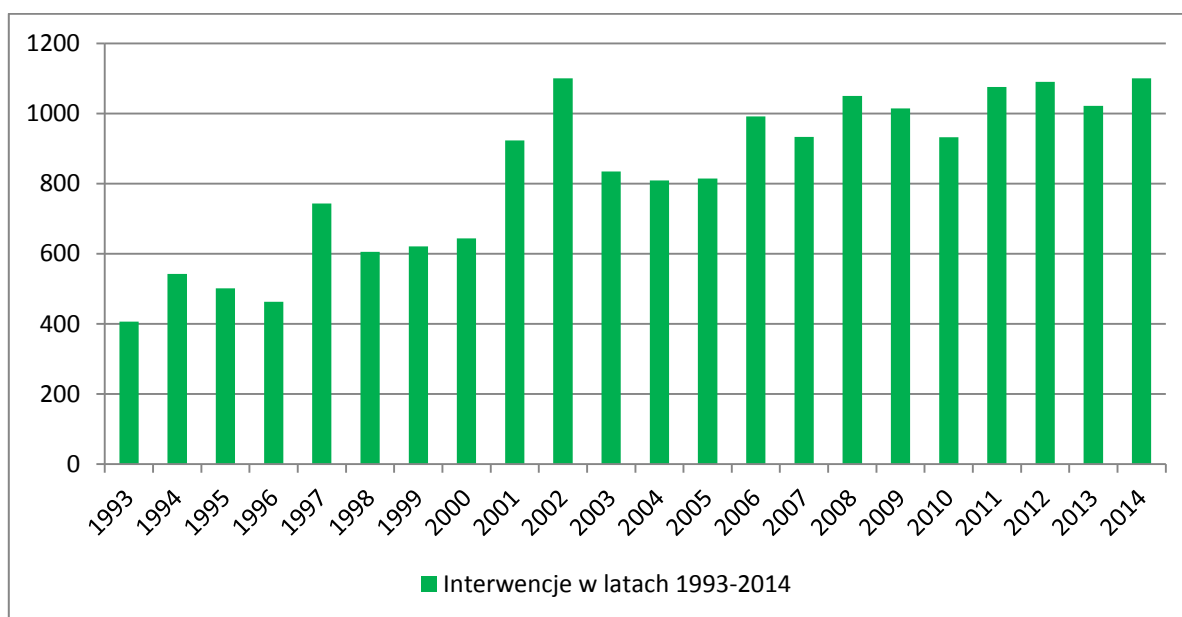


6. Udział jednostek OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych w 2013 r.

Nazwa jednostki	Rodzaj działań										Razem
	Pożary			Miejscowe zagrożenie			Alarmy fałszywe				
	Na terenie własnego działania	Pozostały teren	Razem	Na terenie własnego działania	Pozostały teren	Razem	Na terenie własnego działania	Pozostały teren	Razem		
OSP Bielawa	95	0	95	44	0	44	3	0	3	142	
OSP Łagiewniki	21	0	21	26	0	26	1	0	1	48	
OSP Mościsko	11	0	11	40	0	40	0	0	0	51	
OSP Niemcza	14	0	14	33	0	33	2	0	2	49	
OSP Piława Górna	26	0	26	16	0	16	0	0	0	42	
OSP Piskorzów	40	0	40	21	0	21	2	0	2	63	
OSP Przerzeczyn Zdrój	10	0	10	7	0	7	0	0	0	17	
OSP Sienice	9	0	9	8	0	8	0	0	0	17	
OSP Gilów	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	
OSP Jaźwina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OSP Ligota Wielka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OSP Oleszna	2	0	2	11	0	11	0	0	0	13	
OSP Ostroszowice	4	0	4	9	0	9	0	0	0	13	

OSP Piława Dolna	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4
OSP Roztocznik	8	4	12	7	0	7	0	0	0	19
OSP Tuszyn	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9
JS OSP Dzierżoniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	240	4	244	236	0	236	8	0	8	488


Niektóre jednostki OSP zanotowały wyjazdy poza teren powiatu tj. OSP Niemcza 3 interwencje, OSP Przerzeczyn Zdrój 2 interwencje, OSP Ostroszowice 2 interwencje, OSP Mościsko 1 interwencja, OSP Bielawa 1 interwencja, OSP Łagiewniki 2 interwencje.

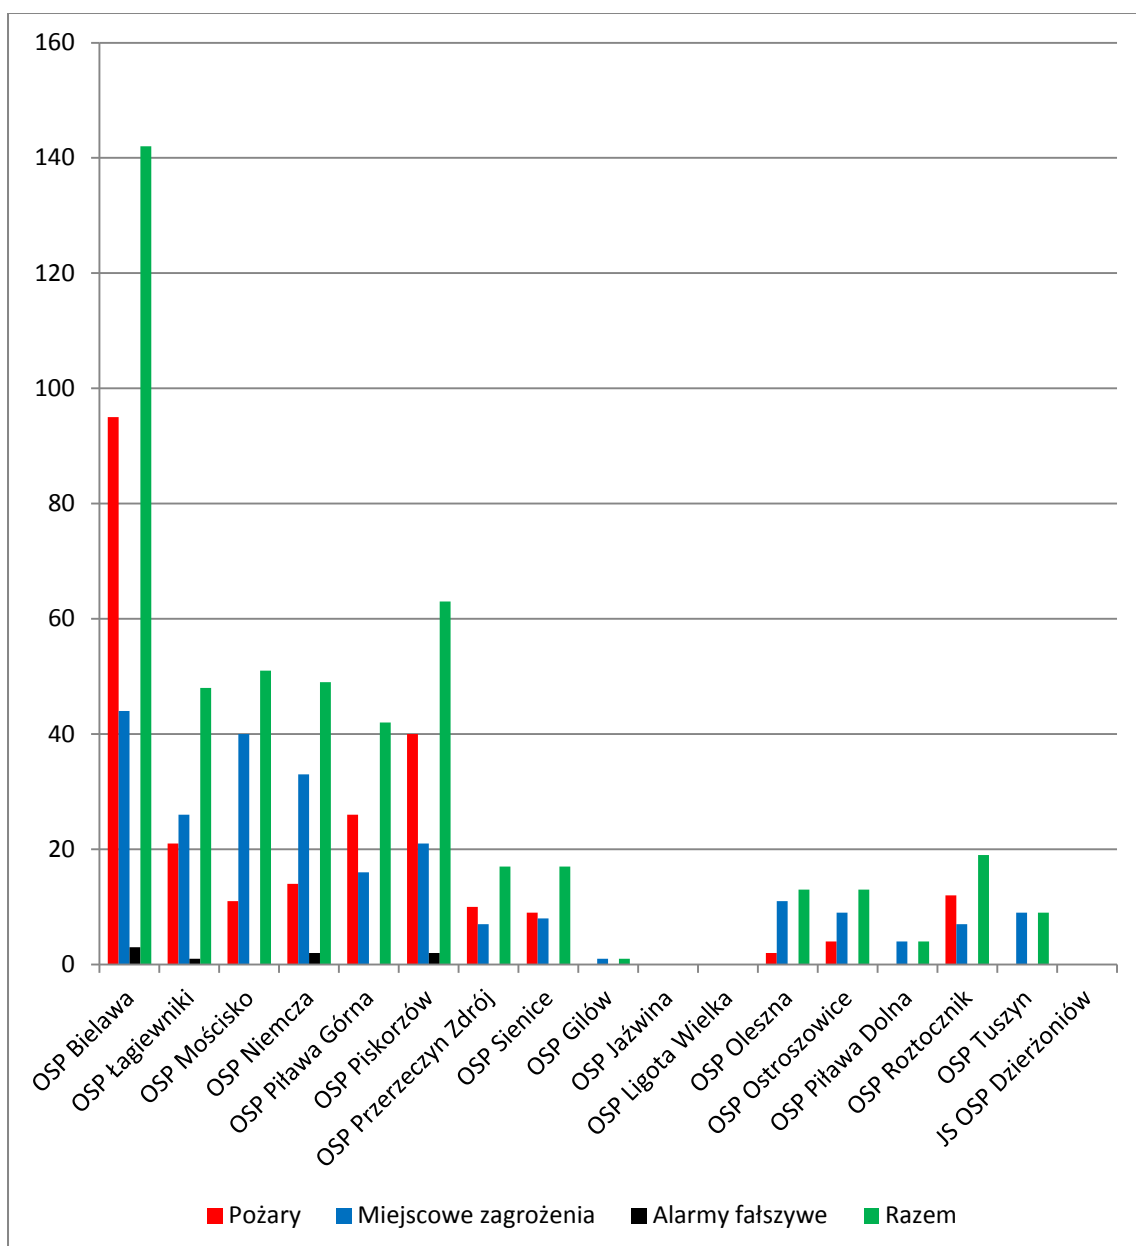

7. Udział jednostek OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych w 2014 r.

Nazwa jednostki	Rodzaj działań										Razem
	Pożary			Miejscowe zagrożenie			Alarmy fałszywe			Razem	
	Na terenie własnego działania	Pozostały teren	Razem	Na terenie własnego działania	Pozostały teren	Razem	Na terenie własnego działania	Pozostały teren	Razem		
OSP Bielawa	97	0	97	60	0	60	4	0	4	161	
OSP Łagiewniki	13	1	14	27	1	28	1	0	1	43	
OSP Mościsko	11	0	11	25	0	25	1	0	1	37	
OSP Niemcza	25	0	25	25	1	26	3	0	3	54	
OSP Piława Górna	11	0	11	11	0	11	0	0	0	22	
OSP Piskorzów	63	0	63	35	2	37	1	0	1	101	
OSP Przerzeczyn Zdrój	11	0	11	25	3	28	0	0	0	39	
OSP Sienice	10	0	10	11	0	11	1	0	1	22	
OSP Gilów	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	
OSP Jaźwina	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	
OSP Ligota Wielka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OSP Oleszna	7	0	7	7	1	8	1	0	1	16	
OSP Ostroszowice	0	9	9	0	22	22	0	0	0	31	
OSP Piława Dolna	0	4	4	0	23	23	0	0	0	27	
OSP Roztocznik	1	7	8	0	3	3	1	0	1	12	
OSP Tuszyn	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	
JS OSP Dzierżoniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem	250	22	272	228	46	284	13	0	13	569	

Niektóre jednostki OSP zanotowały wyjazdy poza teren powiatu tj. OSP Przerzeczyn Zdrój - 3 interwencje, OSP Łagiewniki i OSP Piskorzów - 2 interwencje, OSP Niemcza i OSP Piława Górna - 1 interwencja.

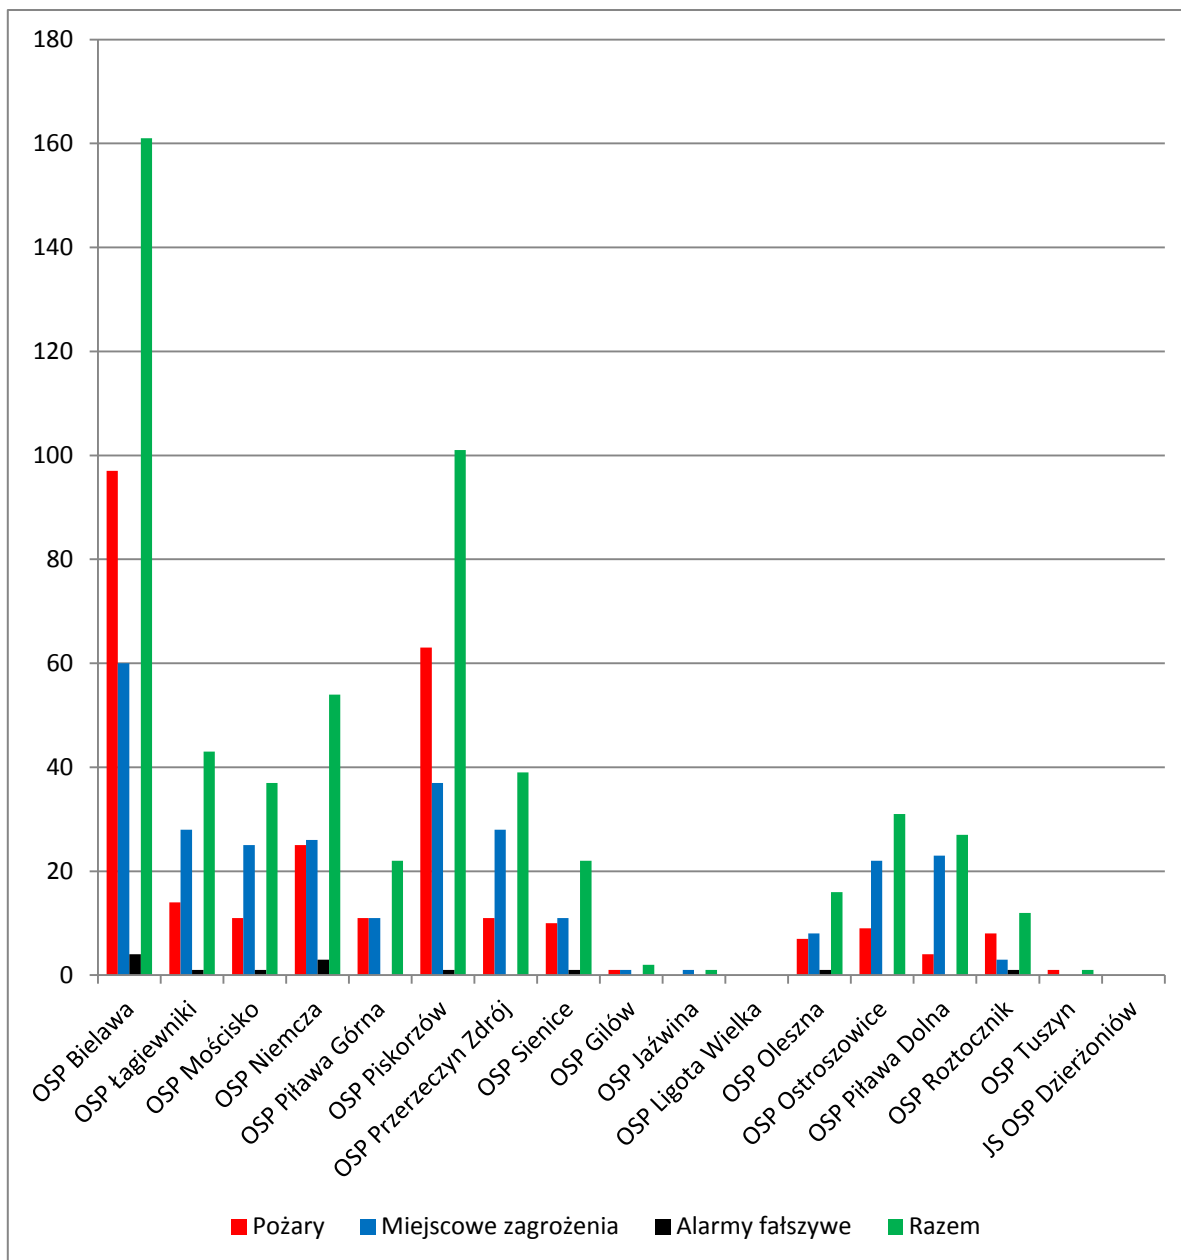

II. Ćwiczenia (powiatowe i na obiektach).

1. Ćwiczenia powiatowe i gminne.

W dniu 26 kwietnia 2014r. przeprowadzono ćwiczenia dla jednostek OSP z gminy wiejskiej i JRG Dzierżoniów pod kryptonimem „SZANDOR 2014” w miejscowości Mościsko na terenie wzdłuż rzeki Piława.

Cele założone do realizacji:

- budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- sprawdzenie możliwości operacyjno-technicznych sił i środków PSP i OSP z terenu powiatu dzierżoniowskiego,
- doskonalenie umiejętności dowodzenia, a także współdziałania PSP z innymi podmiotami podczas organizowania i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej.

Zadania do realizacji przez poszczególne zastępy:

- zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
- transport elementów do budowy szandorów,
- budowa szandorów.

Założenie do ćwiczeń zakłada budowę szandorów w trzech miejscach, które zostały specjalnie zaprojektowane do ich budowy. W związku z tym podzielono teren ćwiczeń na trzy odcinki bojowe, wskazując za główny cel budowę szandorów.

ODCINEK BOJOWY I (ul. Wierzbowa 17 / ul. Szkolna – most):

Do budowy stosowane są elementy o długości 7,16m. Do ich transportu z miejsca składowania tj. budynek znajdujący się bezpośrednio przy moście (ok. 50m) potrzeba 6 osób. Do worków z piaskiem potrzeba 3 osoby. łącznie 9 ratowników + dowódca.

ODCINEK BOJOWY II (ul. Wierzbowa / ul. Szkolna 18-19 – kładka):

Do budowy stosowane są elementy o długości 2,5m. Do transportu potrzeba 2 osoby (samochód kwatermistrzowski z kierowcą i ratownikiem) z miejsca składowania na miejsce

odcinka bojowego II (ok. 600m). Na miejscu do budowania szandorów potrzeba 2 osoby, a do worków z piaskiem potrzeba 2 osoby. Łącznie 6 ratowników z dowódcą.

ODCINEK BOJOWY III (ul. Wierzbowa / ul. Szkolna 7 – kładka):

Do budowy stosowane są elementy o długości 2,6m. Do transportu i budowania szandorów potrzeba 4 osoby (odległość z miejsca składowania na miejsce odcinka bojowego III ok. 50m). Do worków z piaskiem potrzeba 2 osoby. Łącznie 6 ratowników z dowódcą.

Łącznie do przeprowadzenia ćwiczeń potrzeba 22 ratowników rozlokowanych w 6 samochodach pożarniczych, jako minimum do realizacji założonych celów.

Wnioski:

- rozmieszczenie szandorów należy ocenić dobrze. Znajdują się one w dwóch przypadkach w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc ich sprawiania. W trzecim przypadku należy dokonać transportu z miejsca składowania do miejsca sprawiania (ok. 600m).
- należy zapewnić takie zabezpieczenie szandorów (7,20m), aby nie dochodziło do ich zawilgocenia, co znacznie przyczynia się do zwiększenia ich wagi.
- należy zapewnić np. taśmy, które ułatwią oraz zapewnią bezpieczeństwo podczas transportu oraz sprawiania szandorów (7,20m).
- brak lub błędne oznakowanie niektórych szandorów doprowadziło do wydłużenia czasu ich sprawiania (w trakcie ćwiczeń dokonano prawidłowego oznaczenia szandorów).
- do transportu części szandorów potrzebny jest samochód mogący je przewieźć (w trakcie ćwiczeń wykorzystano samochód SLKw VW JRG Dzierżoniów).
- organizację transportu folii oraz worków z piaskiem zapewnia gmina i należy ocenić ją bardzo dobrze (wielokrotnie sprawdzona podczas akcji powodziowej w latach wcześniejszych).
- przeprowadzone ćwiczenia potwierdziły założenia analitycznego naliczania sił i środków.
- na miejscu ćwiczeń po przeprowadzonych praktycznych ćwiczeniach nastąpiło omówienie założenia wraz z podjętymi działaniami. Wytknięte błędy omówiono wraz

z przekazaniem i wyegzekwowaniem właściwego trybu postępowania przez ćwiczących.

- zalecenia skupiły się głównie na potrzebie przeprowadzenia szkolenia strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach dla strażaków, na których terenie dochodzi do sytuacji powodziowej oraz znajdują się budowle ochronne (np. wały).

W roku 2014 ćwiczenia powiatowe pod kryptonimem „OPERACJA SZPITAL 2014” odbyły się na obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej ul. Szkolna 6. Motywem przewodnim ćwiczeń była organizacja akcji ratowniczo-gaśniczej na obiekcie, w którym znajdują się osoby z ograniczoną możliwością poruszania oraz sprawdzenie ciągłości podawania wody w celu uzyskania odpowiedniej wydajności.

Główne cele ćwiczeń, skorygowane, założone przez organizatorów:

- sprawdzenie ewakuacji z obiektu kat. ZL II,
- sprawdzenie współdziałania PSP ze służbami i zarządcą obiektu ewakuowanego,
- sprawdzenie elementów powiatowego planu ratowniczego,
- sprawdzenie organizacji działań i dowodzenia,
- sprawdzenie możliwości sił wchodzących w skład kompanii gaśniczej "Ząbkowice" z terenu powiatu dzierzoniowskiego.

KDR miał do realizowania następujące zadania:

- ewakuacja osób przebywających w obiekcie,
- przeszukiwanie pomieszczeń ośrodka w celu odnalezienia zaginionych wychowanków (informacja o zaginięciu wychowanków KDR otrzymuje od dyrektorki ośrodka),
- podanie prądów wody w obranie oraz natarciu w liczbie odpowiadającej skutecznemu wydatkowi w stosunku do powierzchni pożaru (określenie zamiaru taktycznego to zadanie KDR-a),
- zorganizowanie zaopatrzenia wodnego z wykorzystaniem hydrantów zewnętrznych oraz dowożenia wody z dostępnych źródeł (KDR realizuje zadanie na podstawie

otrzymanych założeń),

- współpracowanie z zarządcą obiektu oraz służbami prowadzącymi działania pościgowe i wspomagające.

Wnioski i uwagi z przeprowadzonych ćwiczeń:

- nieoptymalny wybór punktu koncentracji SiS (Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego) - na drodze dojazdowej do miejscowości. Za jego wyborem przemawiał dobry dojazd (do i z punktu). Przeciwno – niezapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa ratowników (droga nie została wyłączona z ruchu),
- dążenie do realności czasów operacyjnych spowodowało zmniejszenie wartości pokazowej ćwiczenia w zakresie ewakuacji,
- przyjęcie zgłoszenia (pierwsze zgłoszenie - od Policji, drugie – od Dyrektorki Ośrodka) – bez zastrzeżeń. Przesłuchano rejestrator rozmów. W zgłoszeniu pojawiła się informacja o pożarze na III piętrze Ośrodka. W I rzucie dyżurny zadysponował 4 zastępy (w tym 10 strażaków PSP), z PSP GBA, GCBA, SD37 oraz GBA z OSP. Dysponowanie SiS I rzutu – niezgodnie z procedurami - brak drugiego SD/SH. Dysponowanie II rzutu zgodne z żądaniem KDR,
- nie odnotowano w karcie manipulacyjnej powiadomienia Komendanta Powiatowego PSP i SK KW (działanie miało miejsce, kartę poprawiono po ćwiczeniach),
- nie powiadomiono (choćby aplikacyjnie) władz lokalnych, oficera prasowego,
- dyżurny SK wydając zgodę na użycie KDW nie określił konkretnego KDW (nie wystąpił również do SK KW o zgodę na użycie KDW),
- zabezpieczenie rejonu zrealizowano - dyżur domowy (aplikacyjnie),
- w I fazie działań priorytetem KDR była ewakuacja. Z uwagi na dążenie do zachowania realnych czasów operacyjnych PSP nie wspomagała ewakuacji wychowanków Ośrodka ponieważ pracownicy przeprowadzili ją przed przybyciem PSP, w bardzo krótkim czasie poniżej 4 min. od zauważenia pożaru. KDR podjął właściwe działania w tym zakresie - z wykorzystaniem megafonu odszukał Dyrektorkę obiektu i podjął z nią współpracę. Ponadto KDR zadbał o informację ze strony Policji dot. braku zagrożenia dla ratowników ze strony zbiegów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia KDR zażądał od SK dodatkowych sił.

- po przejściu do II fazy - gaszenia pożaru, zgodnie z założeniami, naliczanie SiS wykonane przez organizatorów wskazywało potrzebę podania prądów wody o łącznej wydajności 1440 l/min. (4 prądy) dla zapewnienia skuteczności podawania środków gaśn. KDR polecił sprawić 3 prądy W52 i podać je dwoma klatkami schodowymi oraz z SD37. W fazie III - podgrywka zakładająca rozwinięcie pożaru na większość powierzchni poddasza liczba prądów wody była niewystarczająca w stosunku do naliczeń zawartych w założeniach. **Uwaga: Naliczenia nie były dostępne dla KDR, ponadto KDR mógł przyjąć powierzchnię pożaru na podstawie przygotowanej pozoracji, informacji z SK oraz informacji od pracowników Ośrodka, a zamiar taktyczny oparł na własnym doświadczeniu.**
- w II fazie KDR podzielił teren akcji na 2 odcinki bojowe: gaśniczy (OB I) oraz zaopatrzenie wodne (OB II). Właściwie zorganizował łączność. Wyznaczył dostępny KRG a następnie wystąpił do SK o przydział KDW. Dyżurny SK wydając zgodę nie określił konkretnego KDW.
- zamiar taktyczny właściwy, z zastrzeżeniem - niewystarczająca w stosunku do naliczeń ilość prądów wody.
- szkice sytuacyjne przedstawiające zamiar taktyczny przygotował KDR - po ćwiczeniach.
- strażacy PSP wykonywali zadania poprawnie, zgodnie z zasadami bhp, w dość wolnym tempie – wg wyjaśnień KDR, na jego polecenie strażacy czynności ratownicze wykonywali dokładnie dbając o właściwe wykonywanie powierzonych zadań. W ocenie rozjemcy strażacy OSP wykonywali działania mniej sprawnie. Korespondencję radiową prowadzono nie zawsze zgodnie z obowiązującymi zasadami w tym zakresie,
- KDR nawiązał współpracę z Dyrektorką obiektu. Dyrektorka bardzo szybko przeprowadziła ewakuację (godz. 11.05 –11.08). Po ewakuacji pracownik sprawdzał pomieszczenia. Łamano jednak zasadę zamkniętych drzwi pomieszczeń po ewakuacji (drzwi pozostawiono otwarte), w trakcie i po ewakuacji po korytarzach chodziły osoby postronne, nie było wyznaczonego pracownika szukającego kontaktu z KDR-em. Działania Policji i Pogotowia Ratunkowego w epizodzie "strażackim" ograniczyły się do zabezpieczenia działań PSP. Nie korzystano z kanału B112 (kontakt osobisty KDR-a z funkcjonariuszami Policji na miejscu ćwiczeń).

- mając na uwadze wcześniejsze rozpoznanie organizatorzy spodziewali się, że zaopatrzenie wodne będzie elementem krytycznym ćwiczeń. KDR wyznaczył SiS oraz DOB odpowiedzialnego za zaopatrzenie wodne.
- zastęp OSP Łagiewniki nie poradził sobie z trudnościami przy użyciu stojaka hydrantowego (głęboko osadzony hydrant podziemny - fot.11.). Po ćwiczeniach strażacy PSP uruchomili hydrant – z dużymi trudnościami w jego osadzeniu w studziencie hydrantowej.
- OSP Sienice - niesprawny układ ssący w samochodzie (brak węży ssawnych, smoka, kosza) – wg wyjaśnień załogi nie działa od dawna, jednak informacja taka nie została przekazana do KP PSP wcześniej. Zaopatrzenie wodne realizowane było za pomocą pompy pływającej w sposób prawidłowy.
- OSP Przerzeczyn Zdrój - brak kosza i smoka ssawnego na wyposażeniu samochodu. Zaopatrzenie wodne realizowane było za pomocą pompy pływającej w sposób prawidłowy.
- na wyposażeniu samochodów OSP brak zbiorników wodnych co ogranicza możliwości stworzenie bufora wodnego.
- wg ustaleń podjętych w ramach współpracy z OSP na wyposażeniu pojazdów OSP miały być wykazy hydrantów. Nie było tych wykazów.
- w trakcie ćwiczeń oraz bezpośrednio po nich zostały sprawdzone hydranty:
 - Szkolna 4 - podziemny, bardzo głęboko osadzony w jezdni. Oznakowanie zgodne z PN. W trakcie ćwiczeń jednostka OSP Łagiewniki przekazała DOB 2, że jest on niesprawny - po ćwiczeniach ustalono że stojak z GBA 2,5/20 JRG jest możliwy do zamontowania w studziencie z dużymi utrudnieniami,
 - Staszica 4 – nadziemny, sprawny, oznakowany zgodnie z PN, brak na wykazie dostępnym w JRG,
 - Staszica 20 – podziemny, sprawny, do wymiany oznaczenia hydrantu i zasuw,
 - Staszica 30 – nadziemny, sprawny, brak oznaczeń wg PN hydrantu i zasuw, brak „babki” na zasuwie,
 - Staszica 44 – nadziemny, niesprawny, brak zaślepek nasad, brak oznaczeń wg PN hydrantu i zasuw,

- Staszica 50 – nadziemny, sprawny („słaba wydajność” *), brak zaślepek (kije, gałęzie wewnątrz - wyjęte) brak oznaczeń wg PN hydrantu i zasuw.
- brak możliwości ustalenia dokładnej wydajności hydrantów – parametr sprawdzany orientacyjnie.
- OSP Piskorzów: brak dokumentów kierowcy na prowadzenie samochodów uprzywilejowanych oraz prawo jazdy (kierowca nie miał ich przy sobie), 2 pasy bojowe bez ważnego atestu, zatrzaśniki – brak atestu, uszkodzony Nomex, uszkodzone rękawice,
- OSP Piława Górna: 4 pasy bez ważnego atestu, w jednym aparacie powietrznym ciśnienie 260 bar.
- OSP Sienice - brak pasów bojowych.
- OSP Łagiewniki - brak dokumentacji odwodowej, 1 szt. ubrania bojowego typu „Moratex” u kierowcy, brak rękawic specjalnych kierowcy, brak pasa bojowego kierowcy, brak zatrzaśników (posiadane 2 szt. – brak atestu).
- OSP Mościsko - uszkodzone wizjery w maskach ODO.
- OSP Przerzeczyn Zdrój: pasy bojowe bez ważnego atestu, umundurowanie bojowe typu Moratex, jeden hełm po czasookresie użytkowania.
- należy kontynuować rozpoczęta praktykę wymiany rozjemców z ościennymi KP PSP (tu: KP PSP w Strzelinie),
- zauważono problem zbyt małej ilości radiotelefonów nasobnych – w tym zakresie również uzyskano pomoc sąsiedniej KP PSP
- dokładne wykonywanie zadań przez strażaków wpływa negatywnie na tempo akcji i efekt pokazowy; szczególnie na tle innych służb, które podczas swoich epizodów wykonują działania dynamiczne (pościg, wchodzenie grupy interwencyjnej, pozoracja dźwiękowa).

2. Ćwiczenia i rozpoznanie na obiektach.

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy wspólnie z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą przeprowadzają rozpoznanie oraz ćwiczenia na obiekcie, z których dokumentację sporządza JRG.

Poniższa informacja została sporządzona na podstawie dokumentu „Analiza rozpoznań oraz ćwiczeń na obiektach przeprowadzonych w 2014r. przez JRG Dzierżoniów” opracowanej przez mł. kpt. Bartłomieja Zarzyckiego – zastępcę dowódcy JRG.

Założone cele

Rozpoznania obiektów i ćwiczenia na wybranych obiektach miały za zadanie przede wszystkim zapoznanie strażaków z :

- dojazdem, drogami pożarowymi,
- technicznymi środkami zabezpieczenia przeciwpożarowego,
- lokalizacją i zastosowaniem urządzeń przeciwpożarowych,
- przeciwpożarowym zaopatrzeniem w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów,
- lokalizacją prowadzonych procesów technologicznych z użyciem materiałów mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe,
- istniejącymi warunkami techniczno-budowlanymi tj. konstrukcja obiektu, materiały, warunki ewakuacji,
- charakterystyką obiektu wynikającą z: przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania,
- występującymi zagrożeniami,
- właściwymi sposobami prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

W 2014 roku zgodnie z „Planem ćwiczeń i rozpoznań na obiektach” Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Dzierżoniowie przeprowadziła rozpoznania w:

- 5 obiektach zakwalifikowanych, jako PM (w dwóch z tych obiektów odbywają się procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe),
- 1 obiekcie zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL V,
- 1 obiekcie zawierającym dwie oddzielne strefy pożarowe zakwalifikowane do ZL V i ZL.

W dniach 18.08.2014-20.08.2014 na terenie Stacji Demontażu Pojazdów w Nowiźnie zostały przeprowadzone ćwiczenia doskonalące w obsłudze sprzętu hydraulicznego oraz doskonaleniu technik ratownictwa technicznego.

Nie udało się przeprowadzić ćwiczeń na akwenu wodnym OWW Sudety w okresie letnim i zimowym w roku 2014 z uwagi na spuszczenie wody z tego zbiornika w miesiącu maju br i braku regulacji statusu prawnego tego obiektu. Położenie tego zbiornika umożliwiło bezproblemowe przeprowadzenie ćwiczeń z uwagi na rozległy teren, dogodny dostęp, nieuciążliwość dla osób korzystających z akwenu możliwość szybkiego odtworzenia potencjału operacyjnego w przypadku podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu, co wielokrotnie miało miejsce w latach poprzednich. Obecnie nie ma takiego akwenu spełniającego powyższe uwarunkowania. Do przeprowadzenia tych ćwiczeń na innym obiekcie niezbędne było by, zapewnienie przez trzy dni stanu osobowego w ilości 9 strażaków dodatkowo zatrudnionych do zapewnienia gotowości bojowej JRG Dzierżoniów. Po przeprowadzonych rozmowach z obecnym dzierżawcą akwenu przy „OWW Sudety”, zaplanowano w roku 2015 ćwiczenia w warunkach zimowych na w/w obiekcie.

Obiekty, które zostały rozpoznane:

1. Studio Edytor - ul. Strefowa 15, Dzierżoniów.
2. Ciepłownia Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie, ul. Sobieskiego 19b.
3. PCE Polska Sp. z o.o. – ul. Zielona 12, Dzierżoniów.
4. Gospodarstwo Agroturystyczne „Cicha Woda”, - ul. Lasocin 1, Pieszycy.
5. Hotel Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury – Gola Dzierżoniowska 21.
6. LIBRA Sp. z o.o. – ul. Pieszycza 3, Dzierżoniów.
7. ORION Sp. z o.o. – ul. Pieszycza 4, Dzierżoniów.

Przeprowadzone ćwiczenia na obiektach:

1. Studio Edytor - ul. Strefowa 15, Dzierżoniów.
2. Ciepłownia Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie, ul. Sobieskiego 19b.
3. PCE Polska Sp. z o.o. – ul. Zielona 12, Dzierżoniów.
4. Hotel Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury – Gola Dzierżoniowska 21.
5. LIBRA Sp. z o.o. – ul. Pieszycza 3, Dzierżoniów.
6. ORION Sp. z o.o. – ul. Pieszycza 4, Dzierżoniów.

Inne:

1. Stacja Demontażu Pojazdów, ul. Mostowa 1, Nowizna – ćwiczenia doskonalące.
2. Stacja Demontażu Pojazdów, ul. Mostowa 1, Nowizna – ćwiczenia testowe urządzeń hydraulicznych LUKAS eDRAULIC.